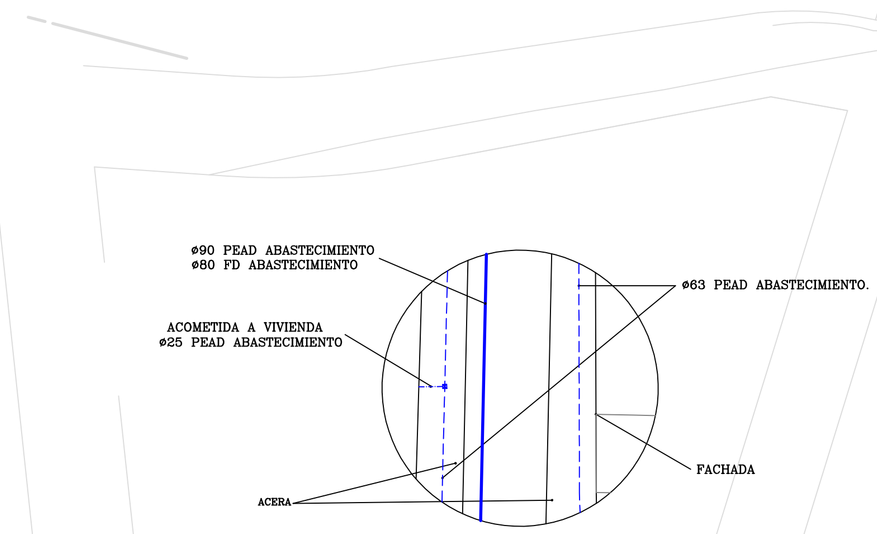

Leyenda

- Ø80mm Fundición Dúctil PN25 (red existente)
- Ø90mm PEAD PN16 (red existente y nueva red a instalar)
- Ø63mm PEAD PN16
- Válvula compuerta, cierre elástico DN80mm PN25
- Válvula de corte y/o distribución DN63mm
- TE EXPRES FD80mm o Collarín PVC/PE 90mm x 2 1/2"

* Las acometidas a viviendas se realizarán con tubería Ø25mm PEAD

C/ ELEUTERIO
C/ SAN JOSE
C/ J1
C/ALCALDE ELADIO MORALES BORGES
Edificio comunitario
C/ J1
C/ EL JUNCO
C/ BAHIA
AVDA. MARÍTIMA
C/ J2
C/ J3
C/ J4
C/ EL DRAGO
C/ EL LAUREL
C/ NOGAL
C/ LA HIGUERA
C/ VERODE
C/ RETAMA
C/ ZARZA
C/ AVDA VERGDE
C/ EL JUNCO
C/ LA YARA
C/ EL JUNCO
C/ ALCALDE DON RODRÍGUEZ MEDÍN
C/ SAUCE
C/ EL MORAL
C/ EL CEDRO
C/ EL CEDRO
C/ EL JUNCO
C/ EL CARBON
C/ EL TABAJAL
C/ RESPINGA
C/ EL TILO
AVDA. NTRA. SRA. DEL CARMEN
C/ EL PINO
C/ AGUA VERGUE
C/ TABAIBA
C/ EL TORREÓN
C/ EL TORREÓN
C/ EL TORREÓN
OCÉANO ATLÁNTICO
TUBERÍA ABASTECIMIENTO ø90mm PEAD EXISTENTE
TUBERÍA ABASTECIMIENTO FD ø80mm EXISTENTE

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE [illegible]	Documento: Modificado del Proyecto existente de urbanización [illegible]	Autor: César de Benito Tejera Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos COLEGIADO Nº 21.081	Fecha: DICIEMBRE 2011	Escala/s: 1:1000	Plano: Redes de distribución de abastecimiento de agua La Jaca	Plano Nº: 2 Hoja Nº: 1 de 1

C:\Documents and Settings\montsef\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\DX27AMBA\Abastecimiento La Jaca FASE II.dwg, 01/12/2011 9:05:08, CutePDF Writer